




ZAŁĄCZNIK Nr 1


do ogłoszenia dot. konkursu ofert na „**Utwardzenie powierzchni do celów przeciwpożarowych obok budynku R-14/n;**”

Powierzchnia asfaltowa powinna być wykonana według poniższych wymagań:

- 1) Minimalna nośność 100 kN na oś.
- 2) Nachylenie podłużne drogi nie może przekraczać 5%.
- 3) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania sprawdzi twardość na istniejącej części asfaltu (jeśli nośność będzie nie wystarczająca wykona nową podbudowę)
- 4) Na rysunku nr 1 przedstawiono istniejącą powierzchnię asfaltową – kolor niebieski.
- 5) Na rys. nr 2 przedstawiono zakresowany obszar do wykonania nowej powierzchni asfaltowej o nośności 100 kN
- 6) Wykonawca wypoziomuje istniejące studzienki lub wymieni je na odpowiedniej nośności
- 7) Karczowanie terenu po stronie wykonawcy.
- 8) Oczekiwany termin wykonania do dn. 01.12.2018 r.
- 9) W przypadku zaistnienia problemów z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, dopuszcza się wykonanie samej utwardzonej podbudowy a w przyszłym roku powierzchni asfaltowej.

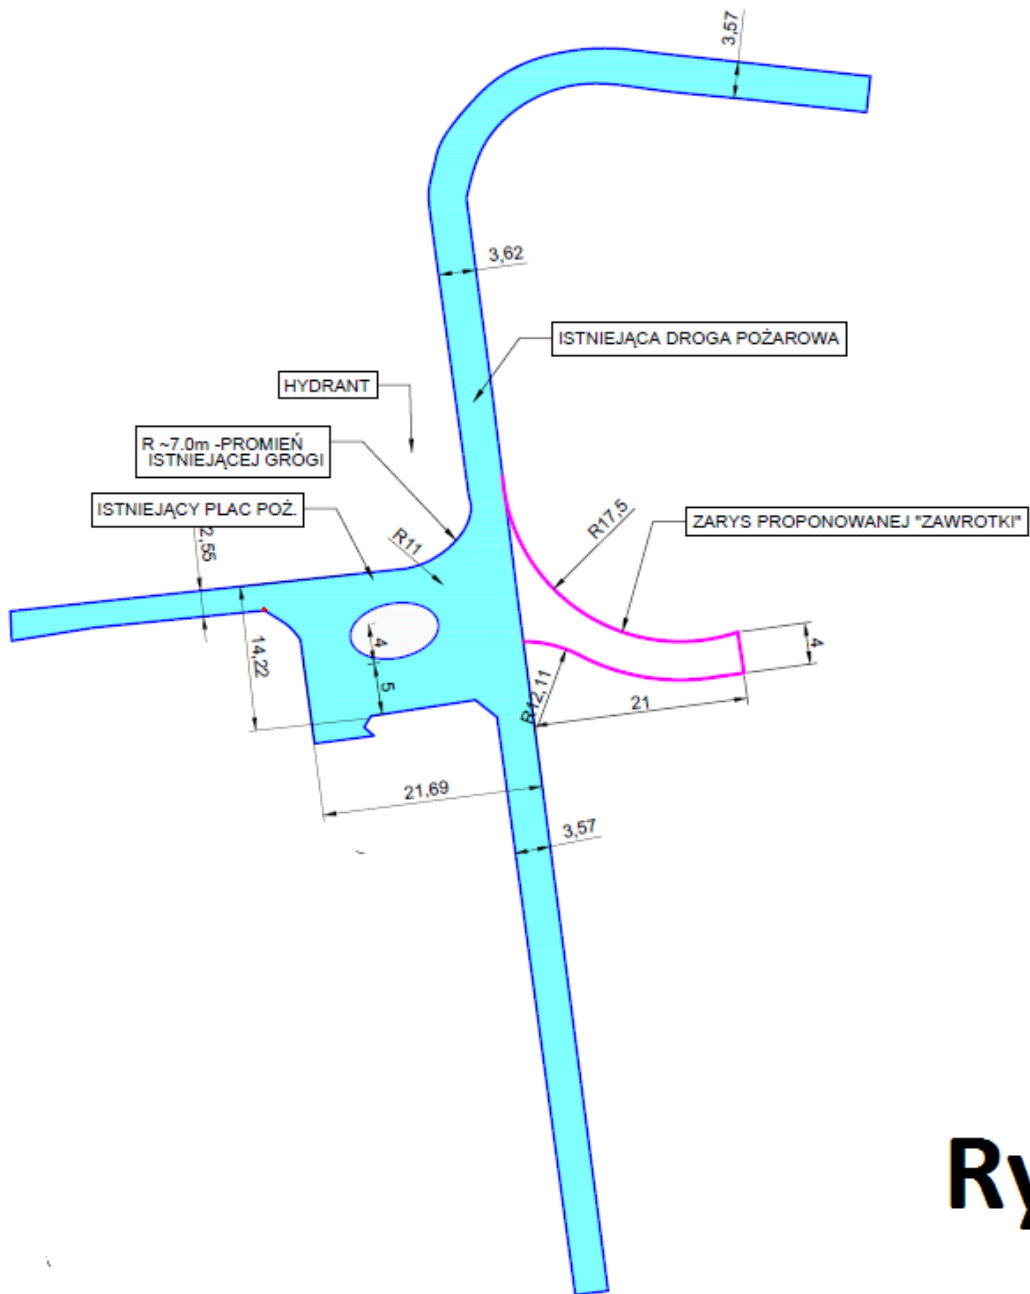

Rys. nr 1

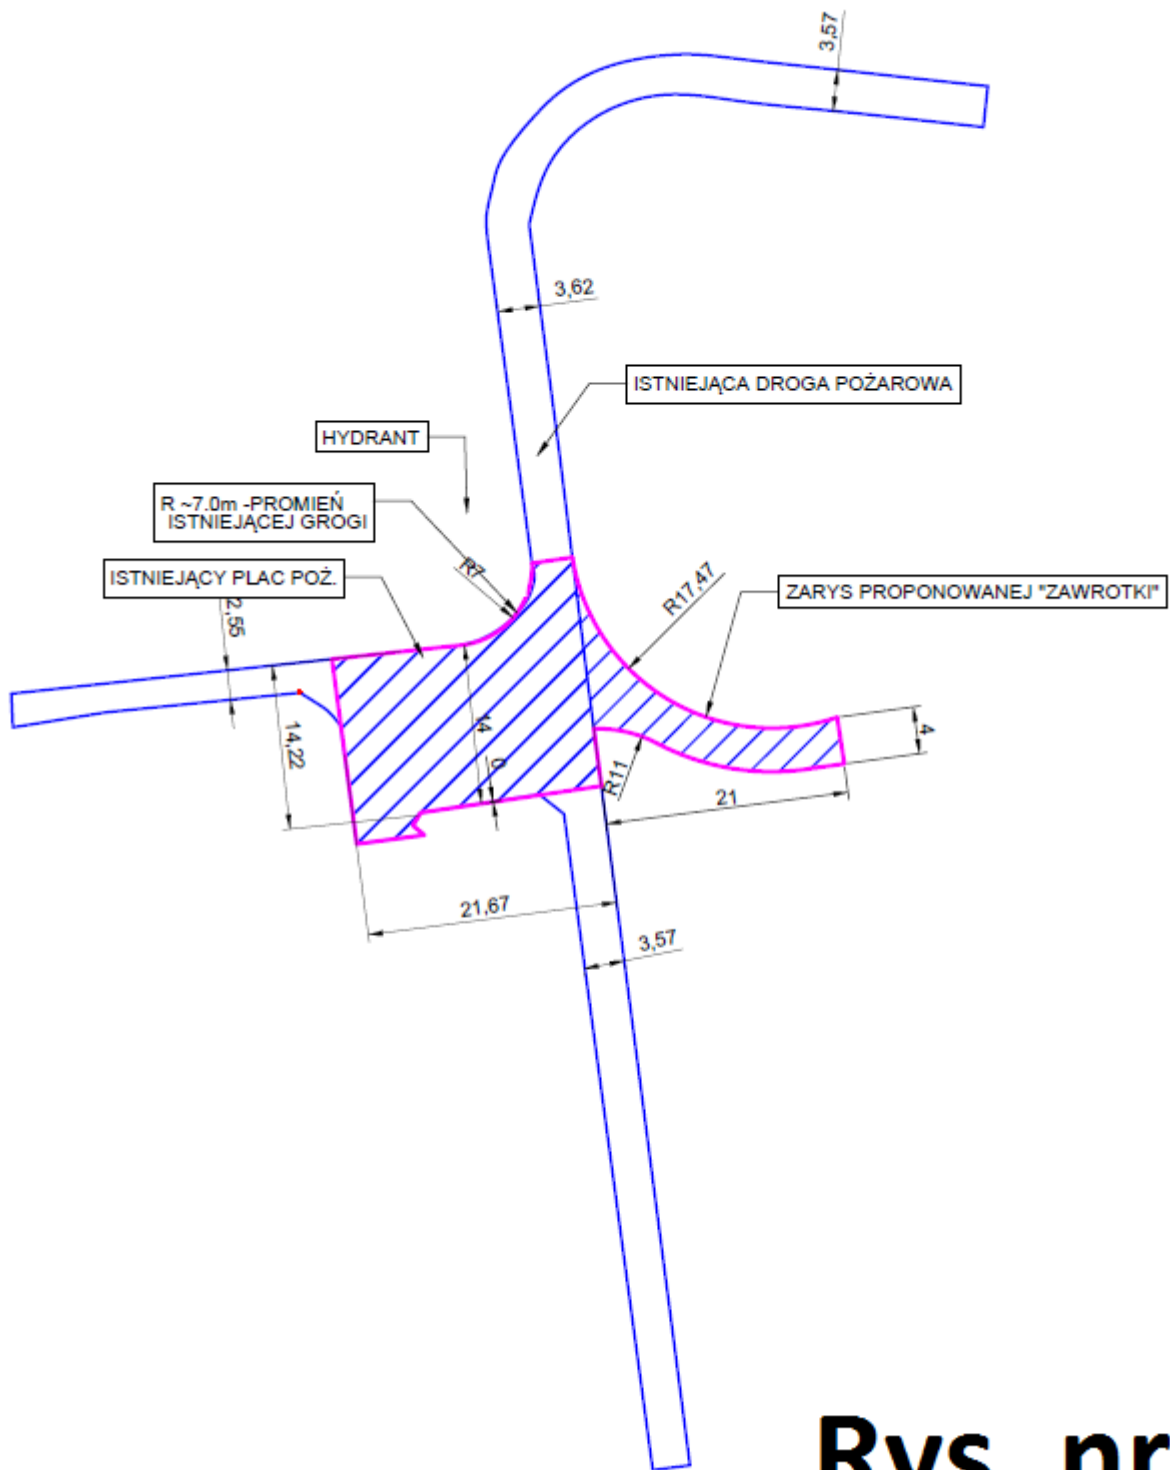

Rys. nr 2

